




Value limits - 40E max/lt

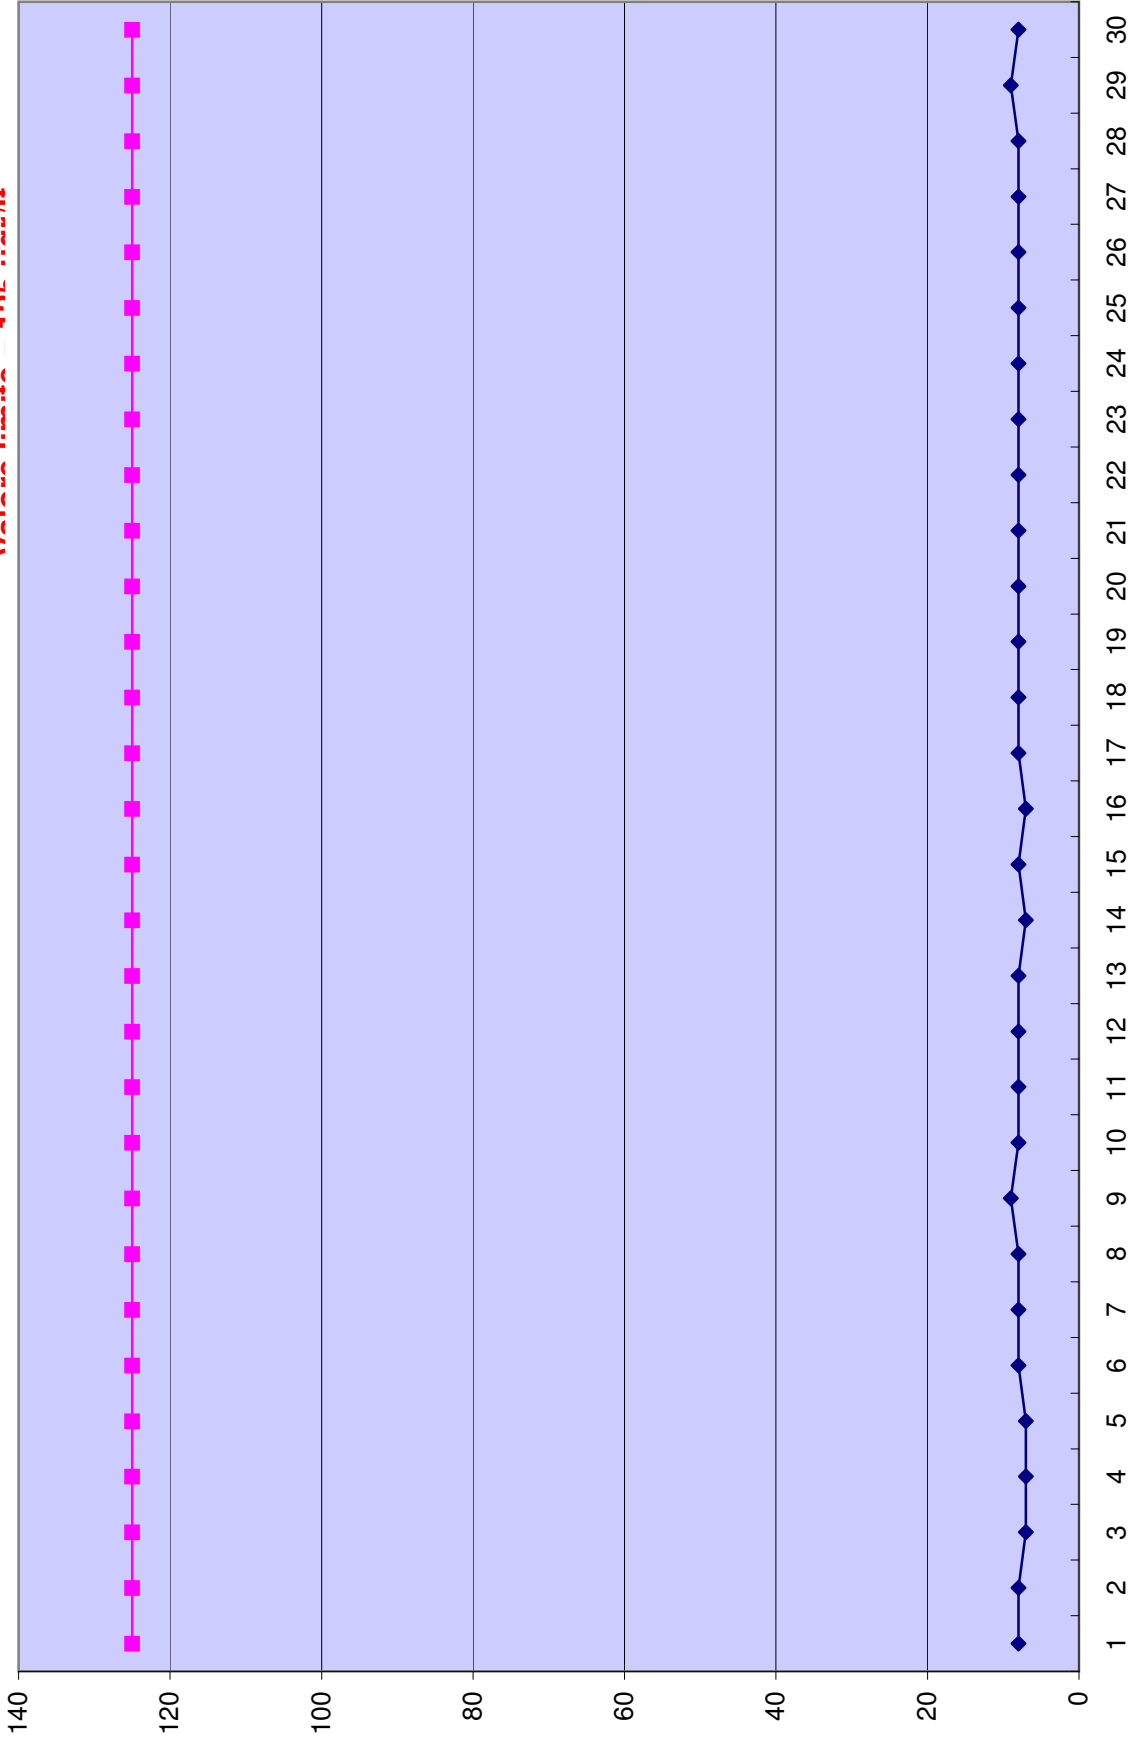

SO2

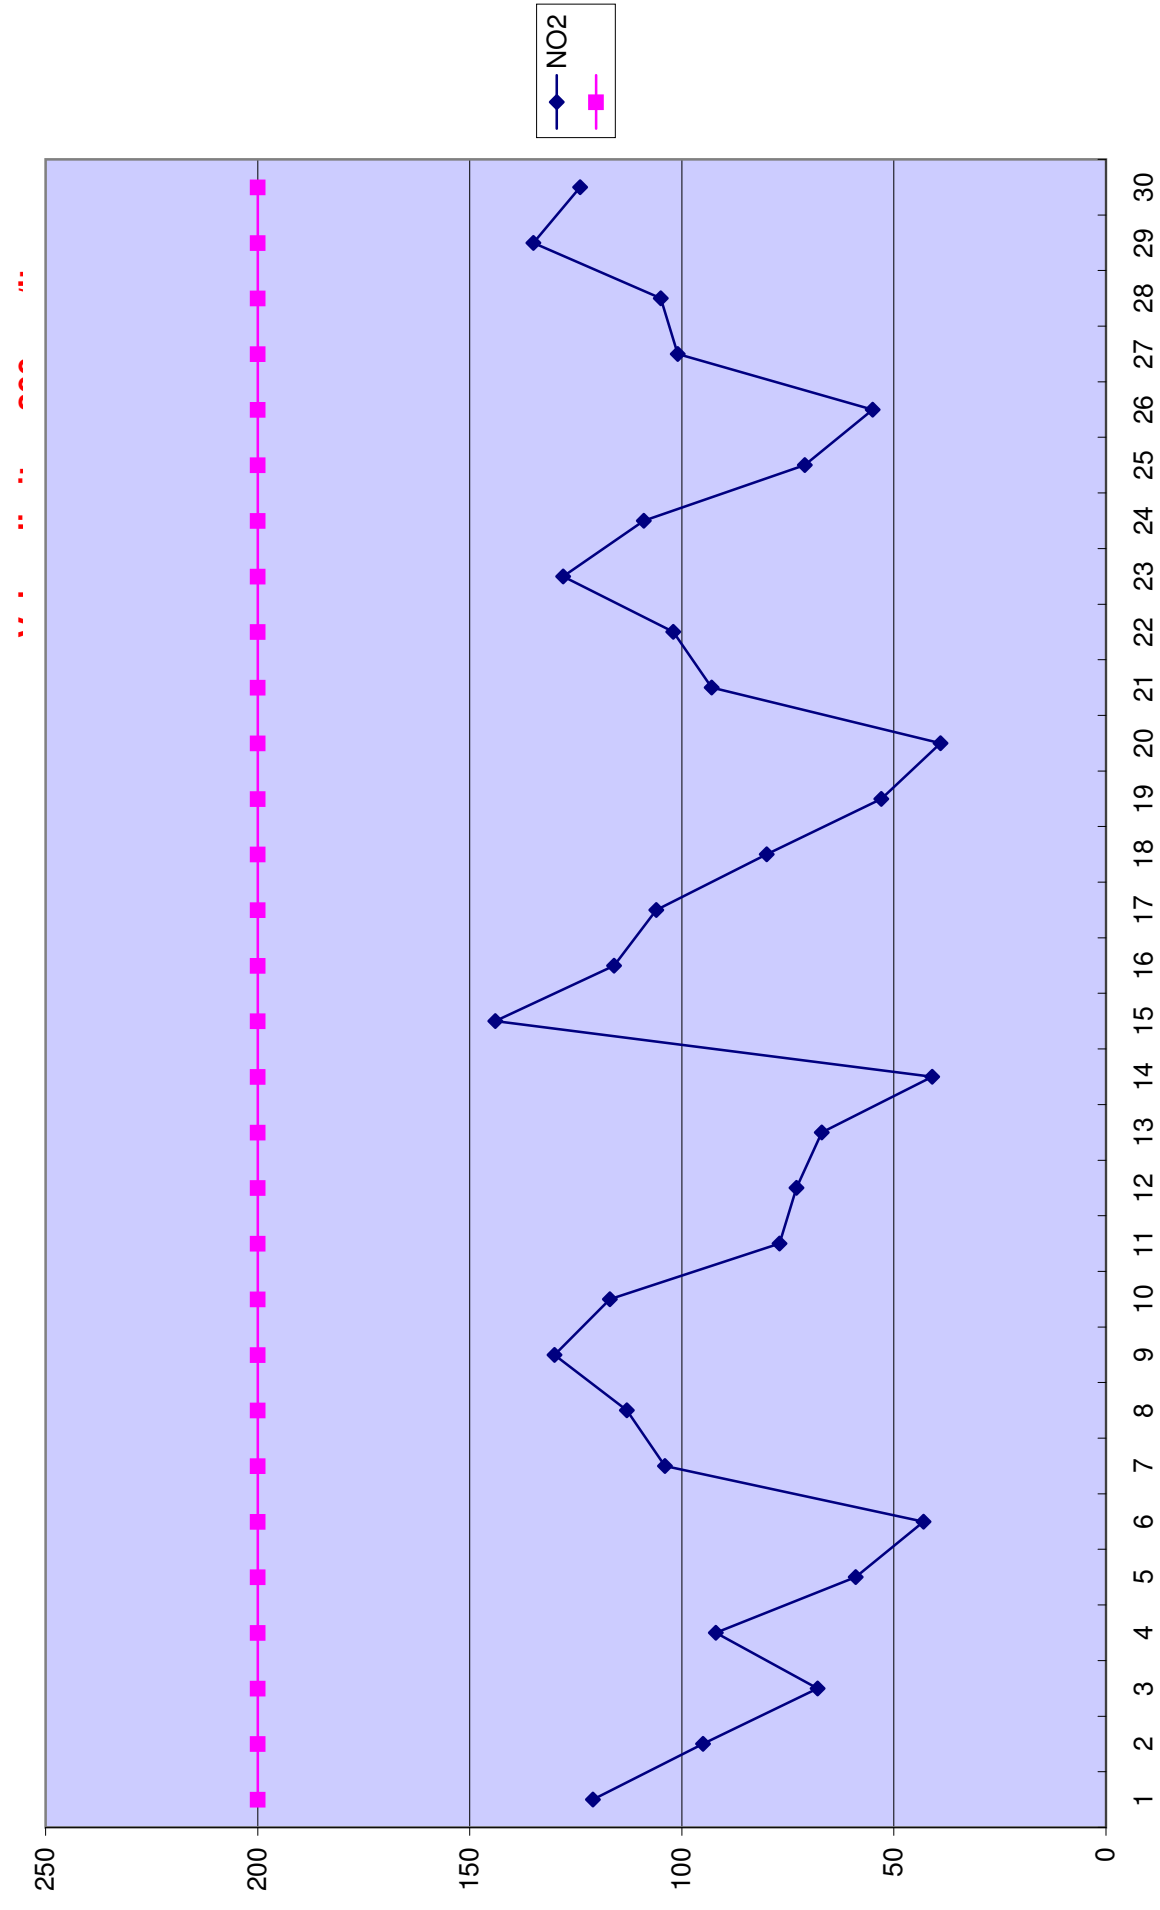

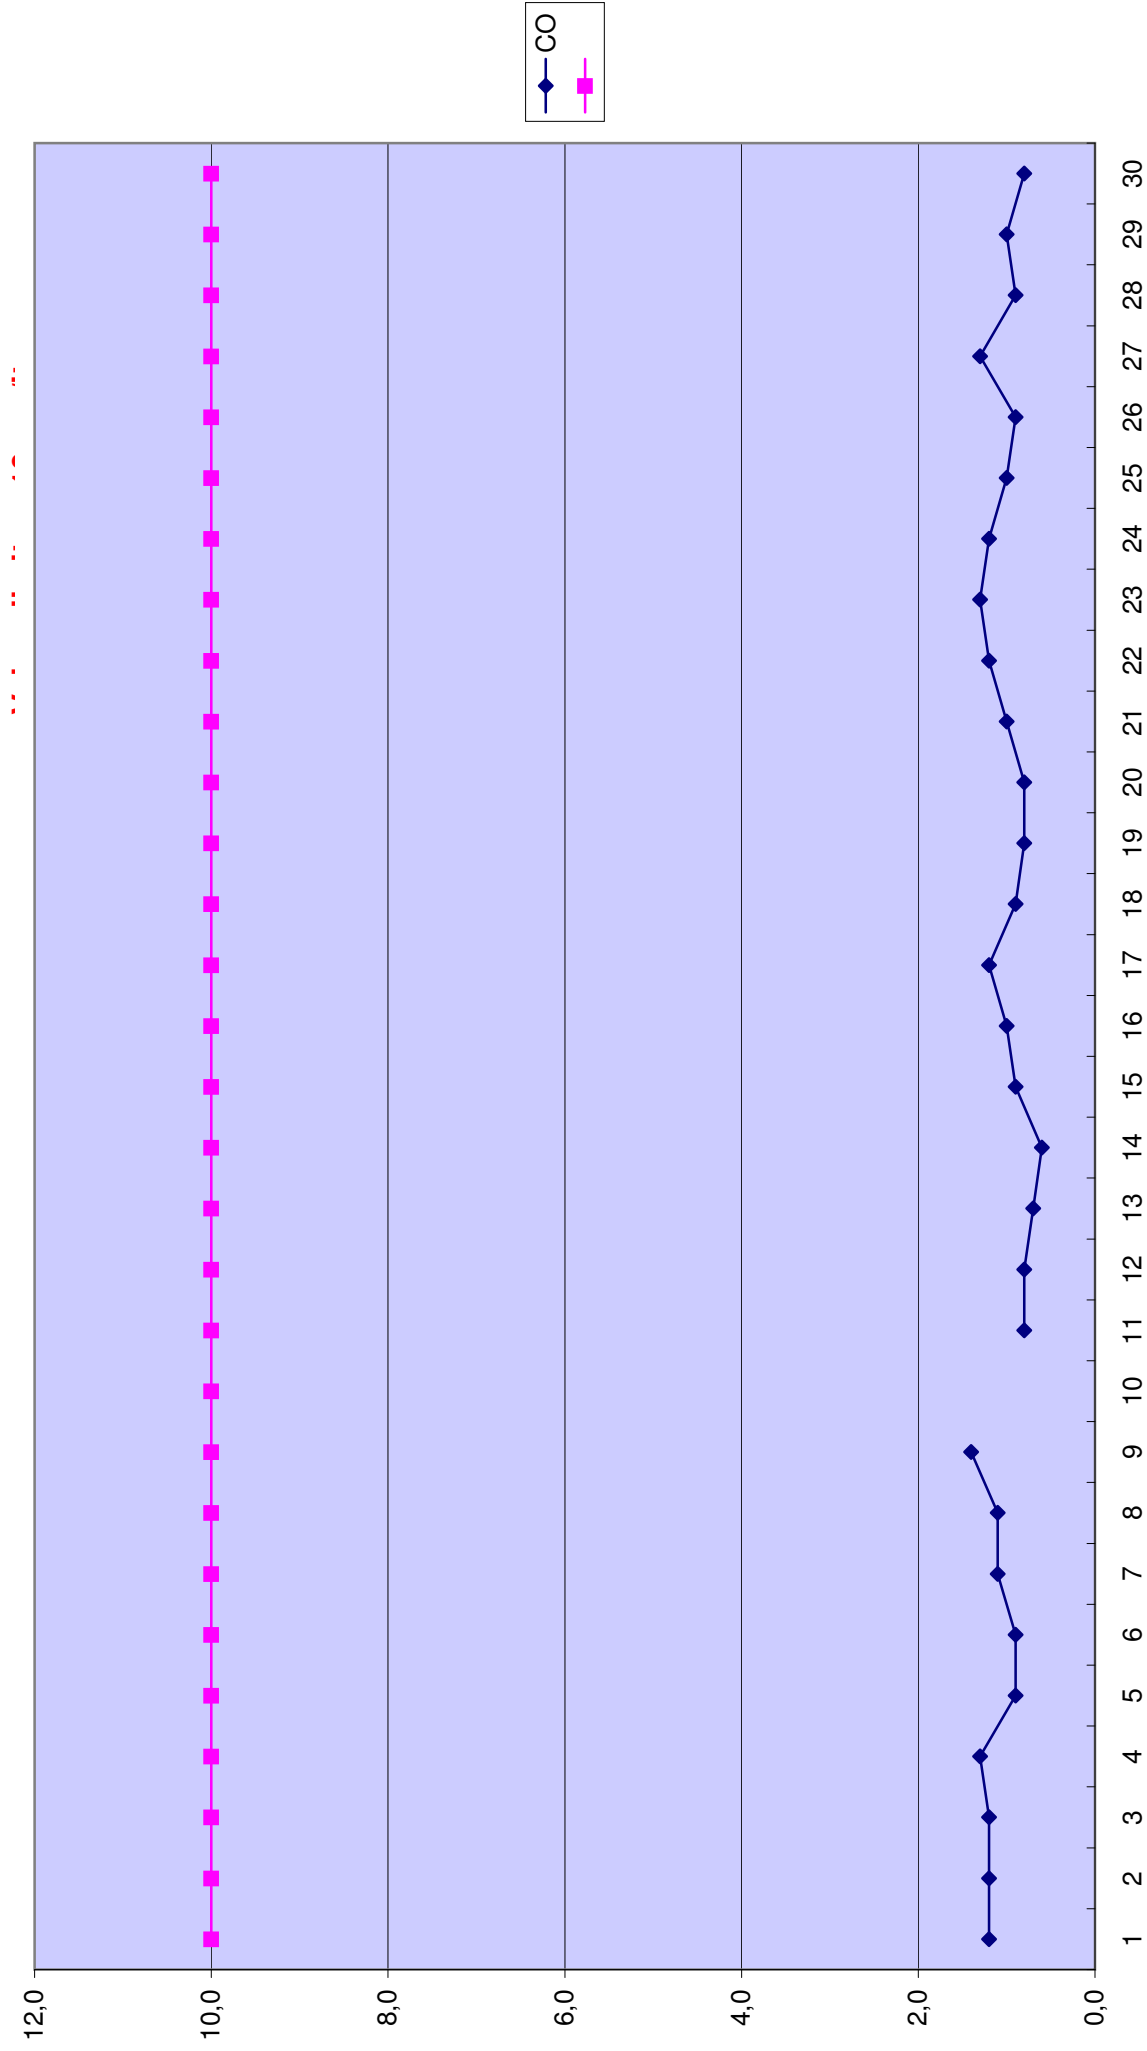

settembre-09

	SO ₂		PM10		NO ₂		CO	
	Valore rilevato	Valore limite	Valore rilevato	Valore limite	Valore rilevato	Valore limite	Valore rilevato	Valore limite
1 settembre 2009	8	125	28	50	121	200	1,2	10
2 settembre 2009	8	125	28	50	95	200	1,2	10
3 settembre 2009	7	125	28	50	68	200	1,2	10
4 settembre 2009	7	125	26	50	92	200	1,3	10
5 settembre 2009	7	125	14	50	59	200	0,9	10
6 settembre 2009	8	125	12	50	43	200	0,9	10
7 settembre 2009	8	125	23	50	104	200	1,1	10
8 settembre 2009	8	125	30	50	113	200	1,1	10
9 settembre 2009	9	125	27	50	130	200	1,4	10
10 settembre 2009	8	125	34	50	117	200		10
11 settembre 2009	8	125	26	50	77	200	0,8	10
12 settembre 2009	8	125	18	50	73	200	0,8	10
13 settembre 2009	8	125	16	50	67	200	0,7	10
14 settembre 2009	7	125	12	50	41	200	0,6	10
15 settembre 2009	8	125	15	50	144	200	0,9	10
16 settembre 2009	7	125	13	50	116	200	1,0	10
17 settembre 2009	8	125	16	50	106	200	1,2	10
18 settembre 2009	8	125	21	50	80	200	0,9	10
19 settembre 2009	8	125	20	50	53	200	0,8	10
20 settembre 2009	8	125	15	50	39	200	0,8	10
21 settembre 2009	8	125	23	50	93	200	1,0	10
22 settembre 2009	8	125	35	50	102	200	1,2	10
23 settembre 2009	8	125	44	50	128	200	1,3	10
24 settembre 2009	8	125	52	50	109	200	1,2	10
25 settembre 2009	8	125	41	50	71	200	1,0	10
26 settembre 2009	8	125	20	50	55	200	0,9	10
27 settembre 2009	8	125	26	50	101	200	1,3	10
28 settembre 2009	8	125	34	50	105	200	0,9	10
29 settembre 2009	9	125	36	50	135	200	1,0	10
30 settembre 2009	8	125	38	50	124	200	0,8	10